

Korrektur:


Wichtig: PV - IVZ-Stationäre Pflege, Fehler auf Hinweis umsetzen

Guten Tag liebe Kunden/innen,

in der ersten GKV SC Info hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.

Der Fehler muss vor Einsatz des Batches „**PV - IVZ-Stationäre Pflege**“ geändert werden.

Die Meldung „LEI15547“ ist von Fehler auf Hinweis umzuschlüsseln. Hier besteht aktuell ein Fehler, welcher mit INC8196307 bereits der Bitmarck Software GmbH gemeldet wurde.

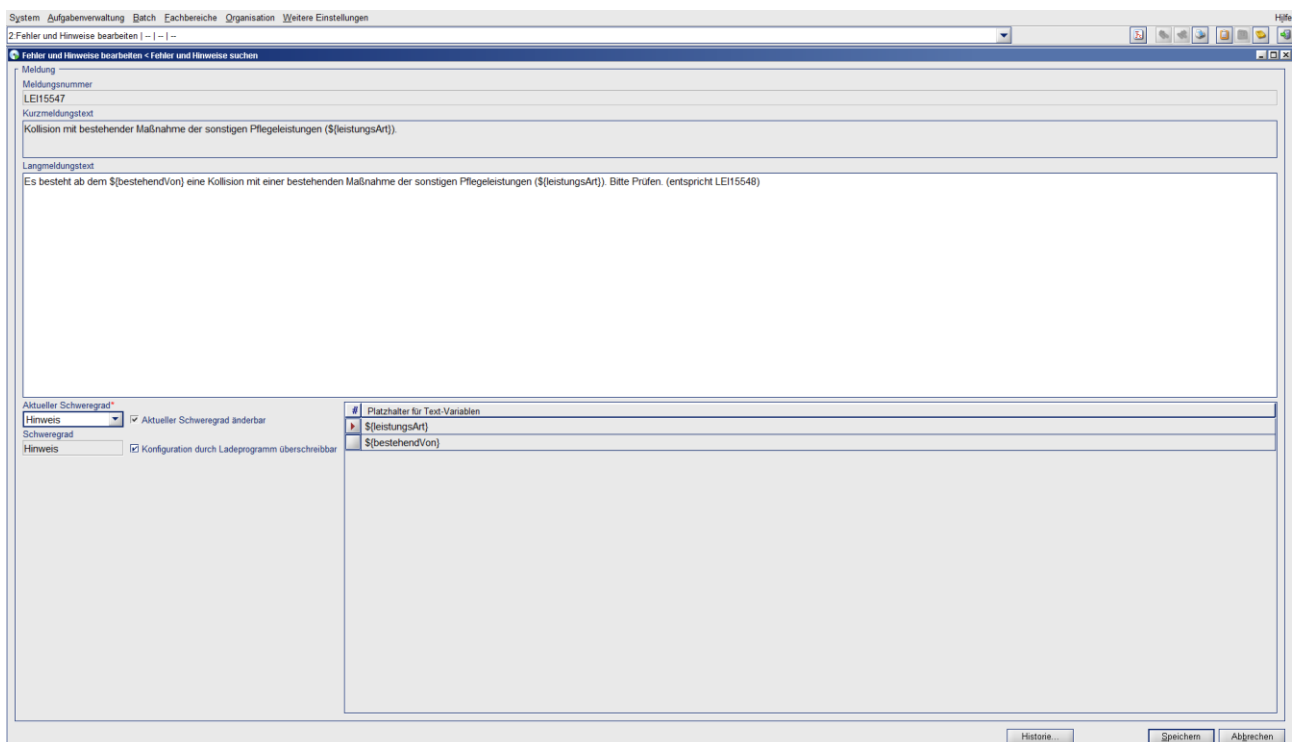

System: Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

2 Fehler und Hinweise bearbeiten | - | - | -

Fehler und Hinweise bearbeiten - Fehler und Hinweise suchen

Meldung

Meldungsnummer
LEI15547

Kurzmeldungstext
Kollision mit bestehender Maßnahme der sonstigen Pflegeleistungen (\$(leistungsArt)).

Langmeldungstext
Es besteht ab dem \$(bestehendVon) eine Kollision mit einer bestehenden Maßnahme der sonstigen Pflegeleistungen (\$(leistungsArt)). Bitte Prüfen. (entspricht LEI15548)

Aktueller Schweregrad*
Hinweis ☒ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Hinweis ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen

\$(leistungsArt)
\$(bestehendVon)

Historie... Speichern Abbrechen

Eine endgültige Rückmeldung steht noch aus.

Sollten Kassen bereits den Batch „PV - IVZ-Stationäre Pflege“ eingesetzt haben, so bitten wir um Rückmeldung. Über die weitere Entwicklung halten wir Sie auf den Laufenden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Münster

Uwe Dahlheimer